



Empresa Prueba

CUIT: xx-xxxxxxxx-x · Casa Central
Domicilio xxxx · Buenos Aires - CABA
Tel: xx xxxx-xxxx Email: mail@prueba.com
Web: https://web.com
Representante Legal: Xxxxxx Xxxxxx
Habilitaciones: Ministerio de Salud · xxx · xxx ·



N° Informe
0007070

Fecha
01/04/2026

Cliente / Establecimiento

Cliente Importante
Sucursal: Casa Central
Dirección: Calle 3 ·
Sector: Distribuidora

Último relevamiento: 01/04/2026
Vigencia del Tratamiento: 30 días
Tipo de servicio: Normal
Programa:DDR Desinsectación Y Desratización

Programa de Control de Roedores

Indicios:
Acciones Correctivas:
Colocación de Cebos (Todo el Lugar)
Reposición de Cebos (Todo el Lugar)
Monitoreo

Especies tratadas:
Mus Musculus

Observaciones generales:

Productos Utilizados

Cant.	Producto	Ingred. Activo	Dilución	ANMAT	SENASA	Lote / Vto
10 unidad	Storm	Flocoumafen 0.005%	No hay	0680003	C-310	1 2027-01-01

Programa de Control de Insectos

Programa Control de Rastros:
Indicios
Acciones Correctivas (Todo el Lugar)
Monitoreo Pulverización Localizada Colocación de gel (Todo el Lugar)

Especies tratadas:
Blatella Germánica (cucarachas)
Sarcófago Canaria (Mosca de la Carne)

Observaciones generales:

Programa Control de Voladores:
Indicios
Acciones Correctivas (Todo el Lugar)
Pulverización Localizada (Todo el Lugar)

Métodos de Aplicación:
Rociador Manual

Productos Utilizados


Cant.	Producto	Ingred. Activo	Dilución	ANMAT	SENASA	Lote / Vto
1 ml	Keeptrin	Cipermetrina 2%	15ml cada 1L agua	0250001	C-819	2027-01-17

Monitoreo de Dispositivos - Roedores (Estaciones)

Planta

#	Tipo	Limpieza	Manipulado	Heces	Atrapes	Consumo	Faltante	Reemplazo	Observaciones	Estado
1	Caja de Monitoreo con Cebo	SI	SI	NO	-	1	-	SI		ACTIVO

#	Tipo	Limpieza	Manipulado	Heces	Atrapes	Consumo	Faltante	Reemplazo	Observaciones	Estado
2	Caja de Monitoreo con Cebo	SI	SI	NO	-	1	SI	SI	Estación con cebo faltante	ACTIVO
3	Caja con Pegamento	SI	SI	NO	1	-	-	SI		ACTIVO
4	Caja de Monitoreo con Cebo	SI	SI	NO	-	1	-	SI		ACTIVO
5	Caja con Trampa de Golpe	SI	SI	NO	-	-	-	SI		ACTIVO
6	Pegamento para Roedores	SI	SI	NO	-	-	-	SI		ACTIVO
7	Caja de Monitoreo con Cebo	SI	SI	NO	-	1	-	SI		ACTIVO

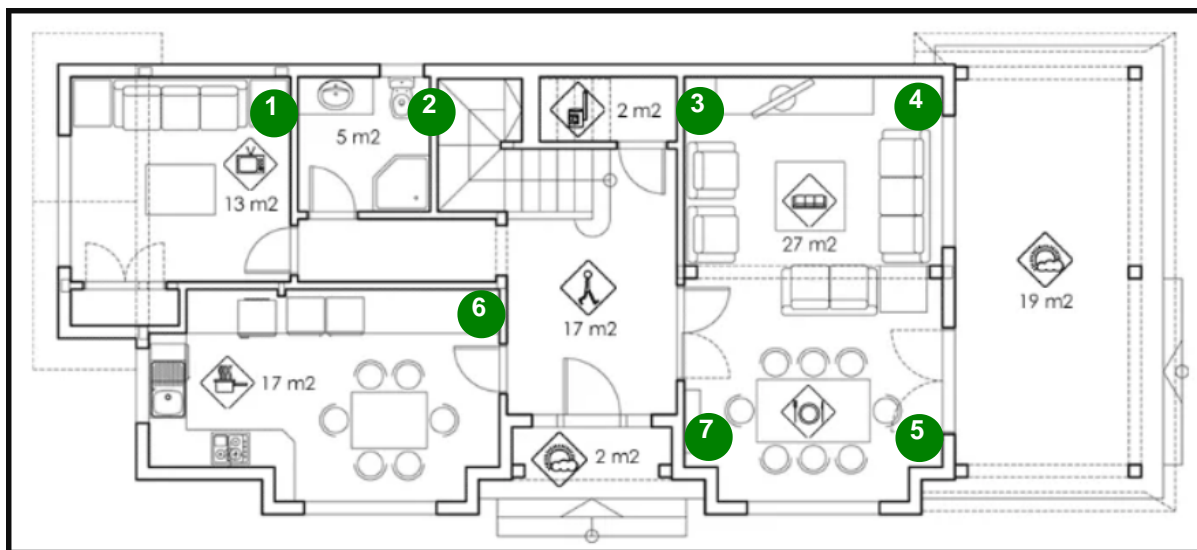

Fecha de la operación: 01/04/2026

Próximo Servicio:: 01/05/2026

Diagnóstico: Establecimiento Controlado

Observaciones Finales

Obtener Certificado



Técnico Aplicador:
Administrador A

DT: Ingeniero Agrónomo:
Técnico 1
Mat. 777

Ciente: **Aprobado por:**